

附件 1

城市水厂一览表
(2021 年)

序号	水厂名称	水源地名称	联系人	联系电话
1	师宗县自来水有限公司	师宗县东风水库	金鹏	13987418664
2				
3				
4				
5				
6				

填报单位 (公章) :

单位负责人 李 波



填报人 : 何 坤

填报时间 : 20210630


附件 2

城市水厂水龙头水采样点表
(4 月)

序号	采样地点	序号	采样地点
1	师宗县人民武装部院内水龙头	11	
2	师宗县运政门口消防栓	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

填报单位 (公章) :

单位负责人 : 李 波

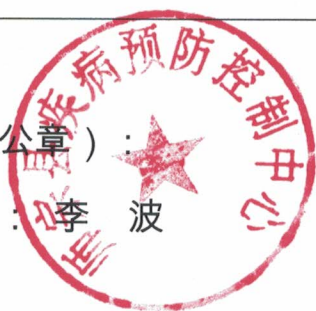

填报人 : 何 坤

填报时间 : 20210630

城市水厂出厂水质信息 (第二季度)

序号		水厂名称	采样时间	监测指标										
				菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色 度单 位)	浑浊度 (NTU- 散射浊 度单 位)	臭和 味	肉眼 可见 物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计, mg/L)	消毒剂余量	
				≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异 臭味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
1		师宗 县自 来水 厂	2021 0427	未检出	未检出	未检出	未检出	< 5	0.18	无	无	1.20	0.369

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO₂）为 0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：



单位负责人：李心波

填报人：何坤

填报时间：20210630

城市用户水龙头水（末梢水）水质信息 （第二季度）

序号	采样点名称	采样时间	监测指标											
			菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度(铂钴色度单 位)	浑浊度(N TU-散射 浊度单位)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量(CODMn法, 以O ₂ 计, μg/L)	消毒剂余量 游离余氯 (mg/L)	消毒剂余量 游离余氯 (mg/L)	
			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
1	师宗县人民武装 部院内水龙头	2021 0427	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	< 5	0.23	无	无	0.96	0.095
2	师宗县运政门口 消防栓	2021 0427	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	< 5	0.22	无	无	1.20	0.343

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO₂）≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位(公章)：

填报人：何 坤

单位负责人：李 波

填报时间：20210630

