

附件 1

城市水厂一览表
(2021 年)


序号	水厂名称	水源地名称	联系人	联系电话
1	师宗县自来水有限公司	师宗县东风水库	金鹏	13987418664
2				
3				
4				
5				
6				

填报单位 (公章) :

单位负责人 : 李 波

填报人 : 何 坤

填报时间 : 20210915

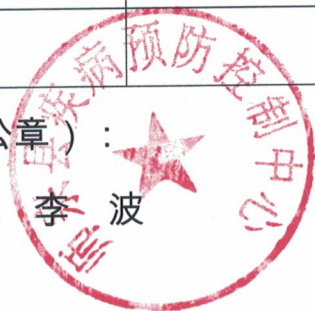

附件 2

城市水厂水龙头水采样点表
(9 月)

序号	采样地点	序号	采样地点
1	师宗县人民武装部院内水龙头	11	
2	师宗一中旁雅集餐馆水龙头	12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

填报单位 (公章) :

单位负责人 : 李 波



填报人 : 何 坤

填报时间 : 20210915

城市水厂出厂水质信息

(第三季度)

监 测 指 标													
序号	水 厂 名 称	采样 时间	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度 (铂 钴色 度单 位)	浑浊度 (NTU- 散射浊 度单位)	臭和 味	肉眼 可见 物	耗氧量 (CODMn 法, 以 O ₂ 计 ,mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯 (mg/L)	二氧化氯 (mg/L)
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006) 指标限 值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异 臭异 味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
1	师宗 县自 来水 厂	2021 0907	未检出	未检出	未检出	未检出	< 5	0.88	无	无	0.64	0.386	

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3~4mg/L；二氧化氯（ClO₂）为 0.1~0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：

填报人：何 坤

单位负责人：李 波

填报时间：20210915

城市用户水龙头水 (末梢水) 水质信息
(第二季度)

			监 测 指 标										
序 号	采样点名称	采样时间	菌落总数 (CFU/m L)	总大肠菌 群 (MPN/ 100mL 或 CFU/100m L)	大肠埃希 氏菌 (MP N/100mL 或 CFU/10 0mL)	耐热大肠 菌群 (MP N/100mL 或 CFU/10 0mL)	色度 (铂 钴色度单 位)	浑浊度(N TU-散射 浊度单 位)	臭和味	肉眼 可见 物	耗氧量(C ODMn 法 , 以 O ₂ 计 m g/L)	消毒剂余量	
《生活饮用水卫生标准》 (GB5 749-2006) 指标限值			≤100	不得检 出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
1	师宗县人民武装 部院内水龙头	2021 0907	1	未检出	未检出	未检出	< 5	0.43	无	无	1.29	0.054	
2	师宗一中旁雅集 餐馆水龙头	2021 0907	2	未检出	未检出	未检出	< 5	0.41	无	无	1.81	0.072	

注：1、水龙头水中 (末梢水) 消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂 (游离氯) ≥0.05mg/L；二氧化氯 (ClO₂) ≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位 (公章)

填报人：何 坤

单位负责人：李 波

填报时间：20210915

